



Cech požární
ochrany

Nejčastější chyby při kontrolách HZS Praha

PLK. ING. JIŘÍ ŠPANER, 13.11.2024, PRAHA



Znalosti OZO

- odborné
- místní
- všeobecná osvěta



Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

- § 4 zákona o PO (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 - odst. 1 – není určen k začlenění činnosti
 - odst. 2 – 4 – charakteristiky činností
- § 18 vyhl. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky o požární prevenci)
- § 17 vyhlášky o požární prevenci – není určen k začlenění činnosti – důvodová zpráva
- statutár
- místní znalost + PBŘ + spolupráce s HZS kraje



Preventivní prohlídky

- důslednost prohlídek
- prokazatelné seznámení s výsledky provozovatele činnosti
- odstraňování zjištěných nedostatků neprodleně - § 5 odst. 1 písm. e) zákona o PO
- „osobní zodpovědnost OZO“ u dlouhodobě neřešených odstraňování nedostatků
- **požárně bezpečnostní řešení !!!**



Chyby v dokumentaci PO

- obecně povinnost zpracovat dokumentaci - § 15 odst. 1 zákona o PO
- obsah dokumentace stanoví oddíl 7 vyhlášky o požární prevenci
- další náležitosti stanoví § 40 vyhlášky o požární prevenci
 - kdo zpracovává
 - kdo vede
 - kdo schvaluje
- nastavování požární ochrany „od stolu“ (ctrl C + ctrl V)



Provozuschopnost PBZ

- kontrola provozuschopnosti – jednoznačný závěr
- prokazatelné seznámení provozovatele činnosti s výsledkem
- stanovení lhůty pro odstranění
- stanovení náhradních organizačních či technických opatření
- příp. označení neprovozuschopnosti
- (ne)provozuschopnost požárních dveří + klínky










Únikové cesty

- co znamená pojem volná úniková cesta
 - CHÚC
 - ČCHÚC
 - NÚC
- § 5 odst. 1 písm. b) zákona o PO – povinnost

vytvářet podmínky **pro hašení požárů a pro záchranné práce**, zejména udržovat **volné** příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, **únikové cesty** a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení (*podrobnosti § 11 vyhlášky o požární prevenci*)



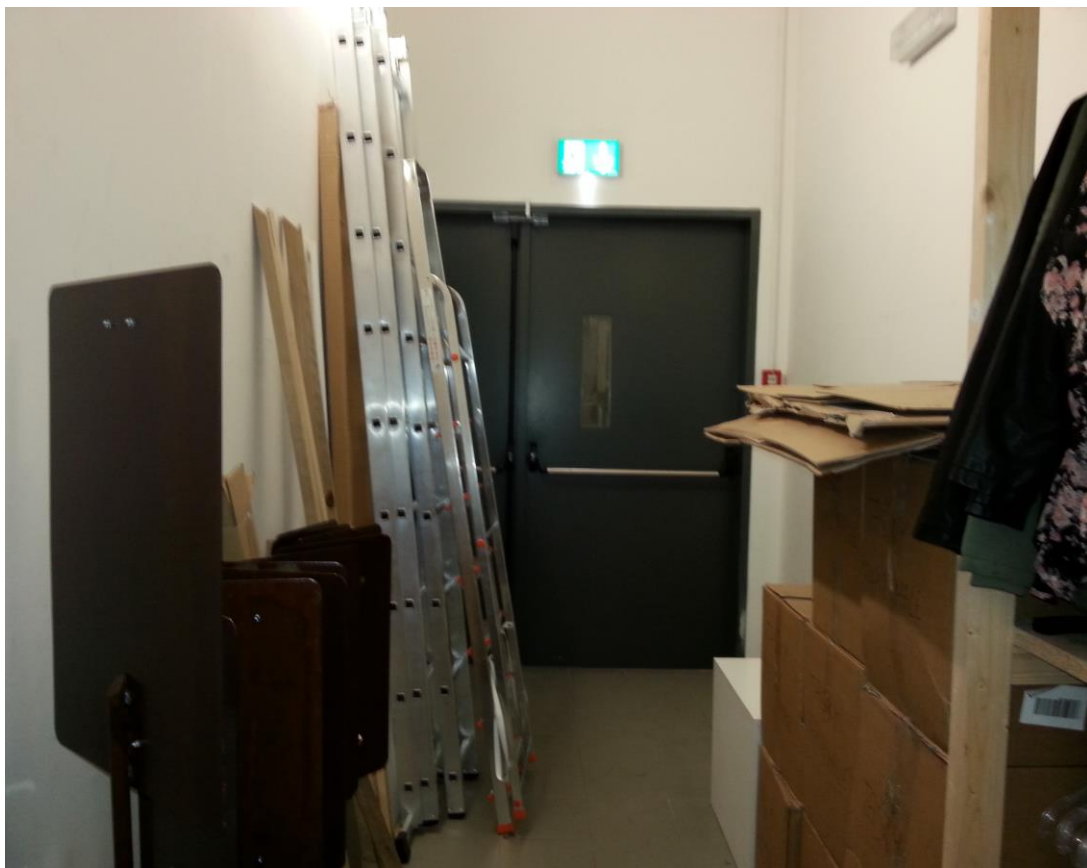




-
- Stanovisko HZS k uzamykání požárních žebříků, jež jsou součástí vnější zásahové cesty (novinka)
 - Přístupnost k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům – za uzamčenými dveřmi – judikát soudu
 - Problematika nástupních ploch – kdo má zodpovědnost - judikát soudu
 - Přístupnost k PBZ a PHP (uzamykání)



KLJČ
od tohoto zařizeni
JE NA VRATNICI



Díky za pozornost!

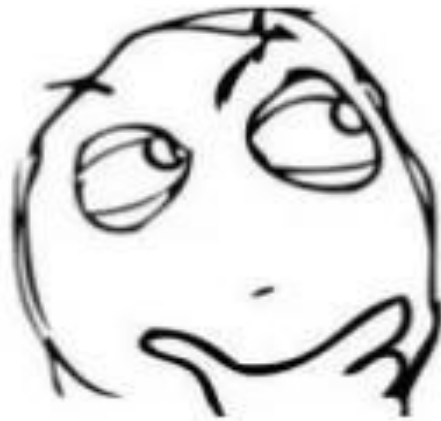

Dotazy?